



232713086026
有效期至2029年06月26日



清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

报告编号: 2024-S002-01

样品编号: 2024-S002-01

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别 ; 出 厂 水

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024 年 03 月 27 日



监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	清涧县自来水公司	联系电话	14727829789
来样方式	采 样	检验类别	出 厂 水
样品数量	2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋	样品名称	出 厂 水
采样日期	/	样品状态	适合检验
收样日期	2024 年 03 月 21 日	检验日期	2024.03.21-2024.03.27
报告日期	2024 年 03 月 27 日	样品编号	2024-S002-01
采样地点	清涧县自来水公司院内	报告编号	2024-S002-01
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验方法	见检验结果表		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。 本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。		
备注	1、ND表示未检出 2、本次检验结果仅对此次样品结果负责		
编制	杨利	审核	郝亚静
签发日期	签发 检验单位 (盖章) 检测专用章		

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

样品名称		出 厂 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	出 厂 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
水质常规指标					
一、微生物指标					
1	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.2)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.2)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/ (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	100	35	合格
二、毒理指标					
4	砷/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.01	1.1x10 ⁻³ ND	合格
5	镉/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.005	5.0x10 ⁻⁴ ND	合格
6	铬（六价） / (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.05	0.013	合格
7	铅/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	0.01	1.0x10 ⁻³ ND	合格
8	汞/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.001	1.0*10 ⁻⁴ ND	合格
9	氰化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	0.05	0.002ND	合格
10	氟化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	1.0	0.235	合格
11	硝酸盐（以N计） / (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	10	2.239	合格
三、感官性状和一般化学指标					
12	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023(4.1)	15	<5	合格
13	浑浊度(散射浑浊度单位) /NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.2)	1	1NTU	合格

清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第3页 共3页

第 5 页 共 5 页

样品名称		出 厂 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	出 厂 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
14	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.10)	无异臭、异味	无	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无	合格
16	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	大于6.5；小于8.5	7.20	合格
17	铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	0.2	0.04ND	合格
18	铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	0.3	0.3ND	合格
19	锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	0.1	0.1ND	合格
20	铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	1.0	0.2ND	合格
21	锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	1.0	0.05ND	合格
22	氯化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	250	160.16	合格
23	硫酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	250	120.82	合格
24	溶解性总固体/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	1000	360	合格
25	总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	450	186	合格
26	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.7-2023(4.1)	3	0.76	合格
27	氨(以N计)/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.5	0.02	合格
水质非常规指标					
一、感官性状和一般化学指标					
28	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	0.3	0.05ND	合格
以下空白					



清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

报告编号: 2024-S002-02
样品编号: 2024-S002-02

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别 ; 出厂水

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	清涧县自来水公司	联系电话	14727829789
来样方式	采 样	检验类别	出 厂 水
样品数量	2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋	样品名称	出 厂 水
采样日期	/	样品状态	适合检验
收样日期	2024 年 03 月 21 日	检验日期	2024.03.21-2024.03.27
报告日期	2024 年 03 月 27 日	样品编号	2024-S002-02
采样地点	清涧县自来水公司净水厂	报告编号	2024-S002-02
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验方法	见检验结果表		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。 本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。		
备注	1、ND表示未检出 2、本次检验结果仅对此次样品结果负责		
编制	杨文利	审核	郝立群
签发日期	2024.3.27		签发人 魏艳 检验单位 清涧县清润水质检测有限公司 检测专用章

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

样品名称		出 厂 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	出 厂 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
水质常规指标					
一、微生物指标					
1	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.2)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.2)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/ (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	100	17	合格
二、毒理指标					
4	砷/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.01	1.1x10 ⁻³ ND	合格
5	镉/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.005	5.0x10 ⁻⁴ ND	合格
6	铬（六价）/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.05	0.013	合格
7	铅/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	0.01	1.0x10 ⁻³ ND	合格
8	汞/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.001	1.0*10 ⁻⁴ ND	合格
9	氰化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	0.05	0.002ND	合格
10	氟化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	1.0	0.136	合格
11	硝酸盐（以N计）/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	10	1.370	合格
三、感官性状和一般化学指标					
12	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023(4.1)	15	<5	合格
13	浑浊度(散射浑浊度单位） /NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.2)	1	1NTU	合格

清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第 3 页 共 3 页

第 5 页 共 3 页

样品名称	出 厂 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日	
样品状态	适合检验		样品类别	出 厂 水	
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日	
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
14	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.10)	无异臭、异味	无	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无	合格
16	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	大于6.5；小于8.5	7.60	合格
17	铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	0.2	0.04ND	合格
18	铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	0.3	0.3ND	合格
19	锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	0.1	0.1ND	合格
20	铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	1.0	0.2ND	合格
21	锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	1.0	0.05ND	合格
22	氯化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	250	39.094	合格
23	硫酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	250	70.372	合格
24	溶解性总固体/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	1000	397	合格
25	总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	450	165	合格
26	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.7-2023(4.1)	3	0.86	合格
27	氨(以N计)/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.5	0.02	合格
水质非常规指标					
一、感官性状和一般化学指标					
28	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	0.3	0.05ND	合格
以下空白					



清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

报告编号: 2024-S002-03
样品编号: 2024-S002-03

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别 ;

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼


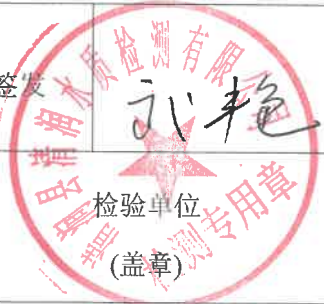
邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	清涧县自来水公司	联系电话	14727829789
来样方式	采 样	检验类别	出 厂 水
样品数量	2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋	样品名称	出 厂 水
采样日期	/	样品状态	适合检验
收样日期	2024 年 03 月 21 日	检验日期	2024.03.21-2024.03.27
报告日期	2024 年 03 月 27 日	样品编号	2024-S002-03
采样地点	清涧县自来水公司岔口供水站	报告编号	2024-S002-03
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验方法	见检验结果表		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。 本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。		
备注	1、ND表示未检出 2、本次检验结果仅对此次样品结果负责		
编制		审核	
签发日期	2024.3.27		

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

样品名称		出 厂 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日	
样品状态		适合检验		样品类别	出 厂 水	
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日	
检验结果						
序号	检验项目		检验方法	限值	检验结果	评价
水质常规指标						
一、微生物指标						
1	总大肠菌群/ (MPN/100mL)		GB/T 5750.12-2023 (5.2)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)		GB/T 5750.12-2023 (7.2)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/ (CFU/mL)		GB/T 5750.12-2023 (4.1)	100	37	合格
二、毒理指标						
4	砷/ (mg/L)		GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.01	1.1x10 ⁻³ ND	合格
5	镉/ (mg/L)		GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.005	5.0x10 ⁻⁴ ND	合格
6	铬（六价）/ (mg/L)		GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.05	0.015	合格
7	铅/ (mg/L)		GB/T 5750.6-2023 (14.1)	0.01	1.0x10 ⁻³ ND	合格
8	汞/ (mg/L)		GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.001	1.0*10 ⁻⁴ ND	合格
9	氰化物/ (mg/L)		GB/T 5750.5-2023 (7.1)	0.05	0.002ND	合格
10	氟化物/ (mg/L)		GB/T 5750.5-2023 (6.2)	1.0	0.245	合格
11	硝酸盐（以N计）/ (mg/L)		GB/T 5750.5-2023 (8.3)	10	2.416	合格
三、感官性状和一般化学指标						
12	色度（铂钴色度单位）		GB/T 5750.4-2023(4.1)	15	<5	合格
13	浑浊度(散射浑浊度单位) /NTU		GB/T 5750.4-2023 (5.2)	1	1NTU	合格

清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第 3 页 共 3 页

第 5 页 共 3 页					
样品名称		出 厂 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	出 厂 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
14	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.10)	无异臭、异味	无	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无	合格
16	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	大于6.5；小于8.5	7.60	合格
17	铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	0.2	0.04ND	合格
18	铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	0.3	0.3ND	合格
19	锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	0.1	0.1ND	合格
20	铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	1.0	0.2ND	合格
21	锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	1.0	0.05ND	合格
22	氯化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	250	74.928	合格
23	硫酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	250	133.175	合格
24	溶解性总固体/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	1000	476	合格
25	总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	450	168	合格
26	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.7-2023(4.1)	3	0.86	合格
27	氨(以N计)/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.5	0.02	合格
水质非常规指标					
一、感官性状和一般化学指标					
28	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	0.3	0.05ND	合格

以下空白